


VALVOLA DI CONTROLLO FLUSSO

CT 100

Per pressione e flusso

Strumento per la manutenzione, il controllo e ricarica di azoto di martelli idraulici Doa

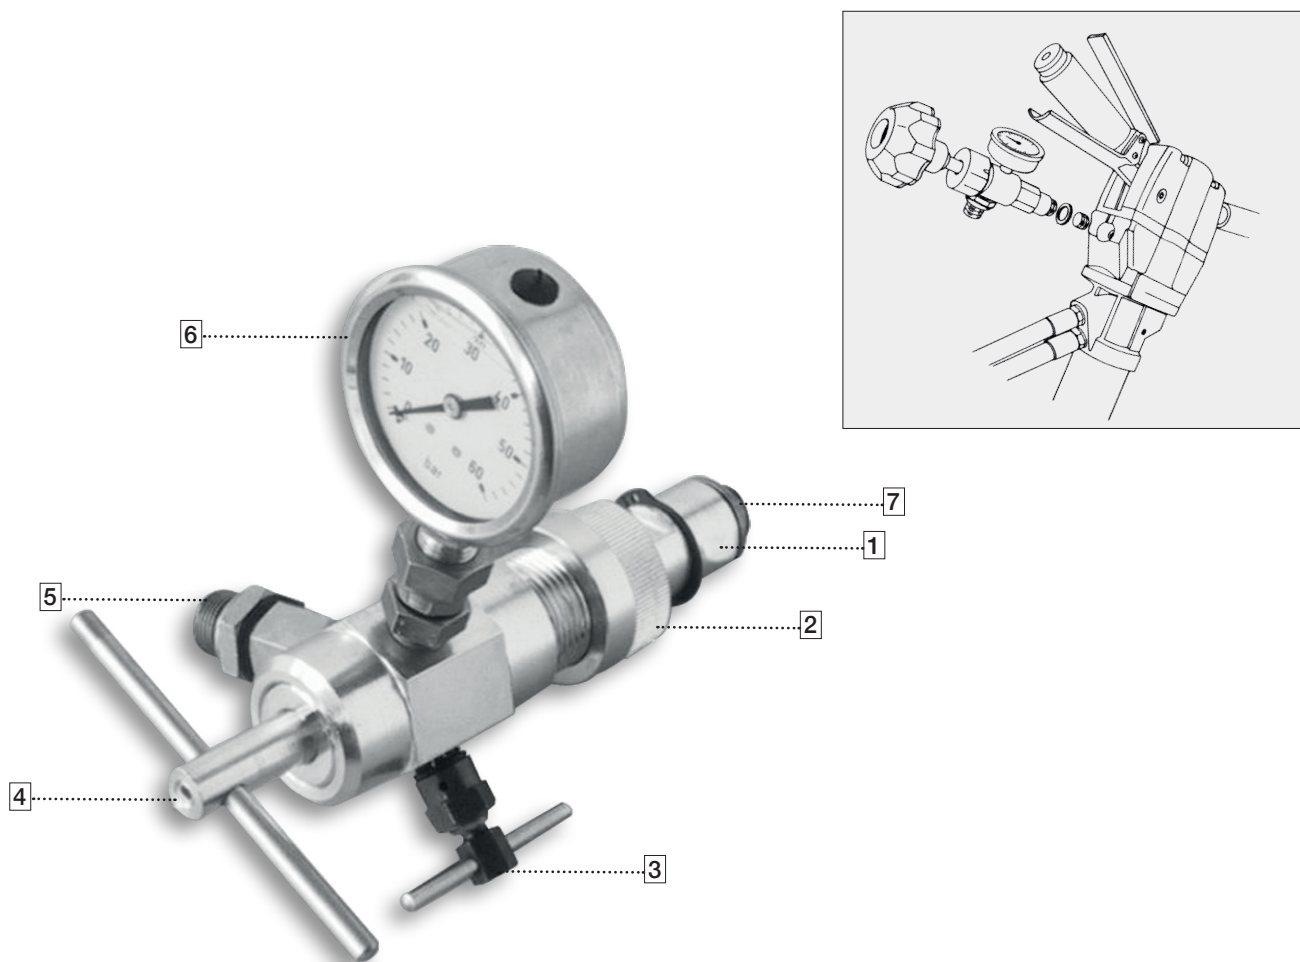

- 1 Adattatore può essere separato dal corpo del tester
- 2 Ghiera di accoppiamento tra adattatore e corpo tester
- 3 Valve for discharging the excess of pressure
- 4 Manettino apre/chiede la valvola di azoto del martello
- 5 Foro ingresso dell'azoto nel tester
- 6 Manometro
- 7 Brugola interna apre/chiede la valvola azoto del martello

CT 100 è necessario nella manutenzione di martelli DOA. Come tutti i martelli idraulici, i demolitori DOA sono dotati di un accumulatore di azoto che in caso di foratura deve essere sostituito e ricaricato con una pressione di azoto tra 35 e 40 Bar. **CT 100** permette di aprire la valvolina dell'accumulatore e dosare la pressione di ricarica e richiudere la valvolina.